
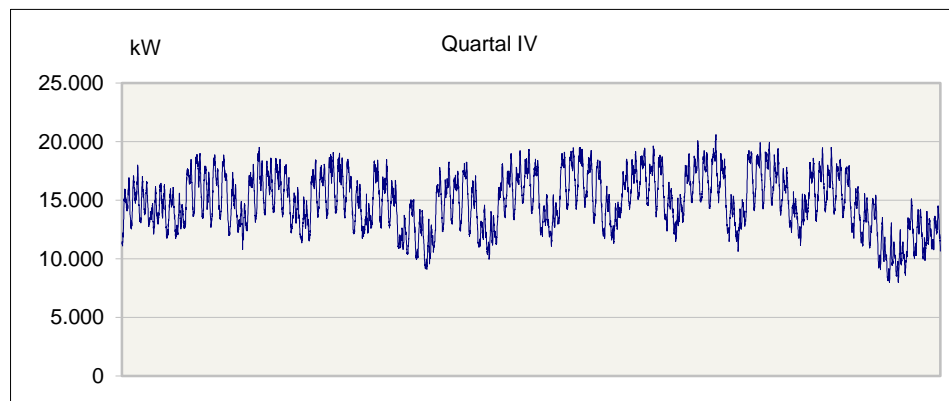
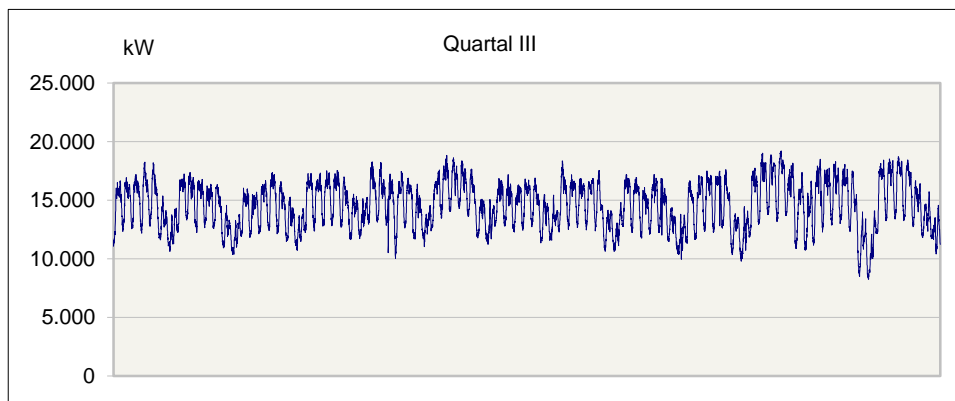
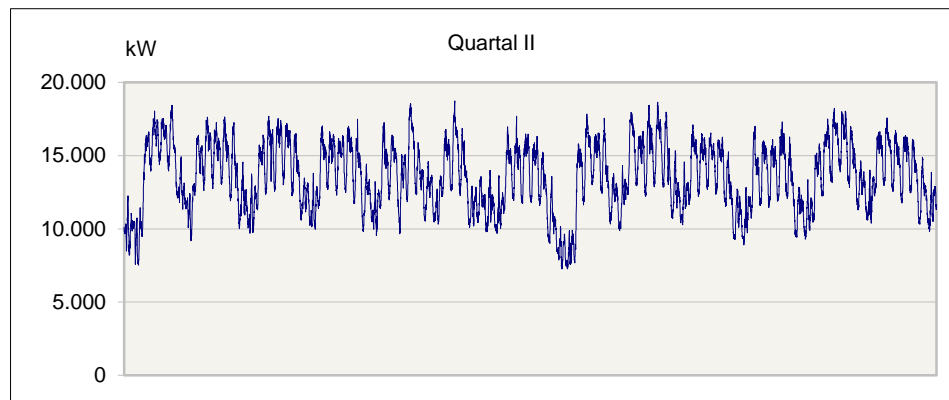


Mittelspannung MS
Lastverlauf der Jahreshöchstlast

§ 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV
GJ 2013

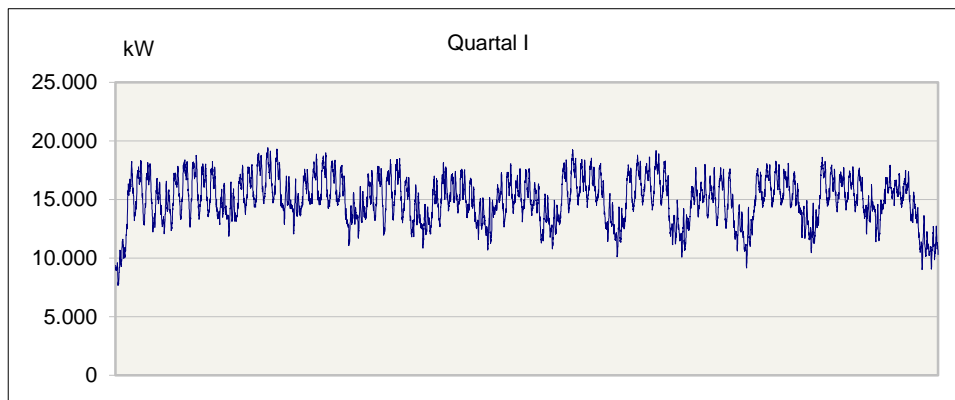

Jahresarbeit	126.908.961 kWh
Höchstleistung	20.603 kW
Datum/Zeit P _{max}	05.12.2013 18:15 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
 Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.