
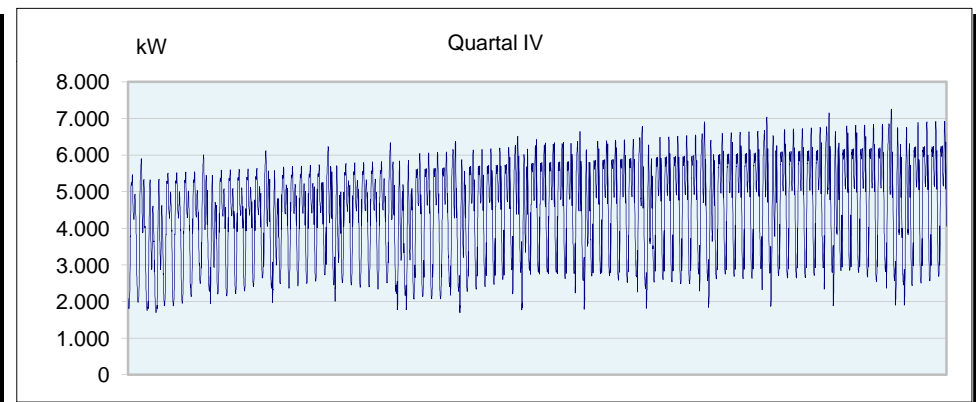
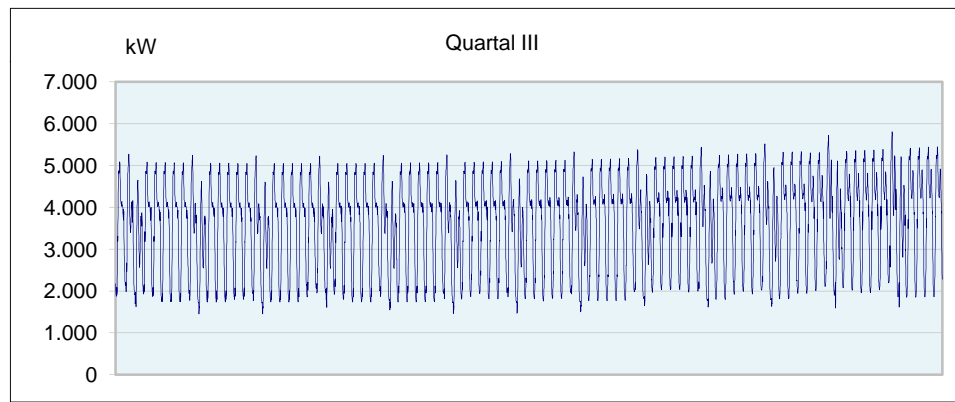
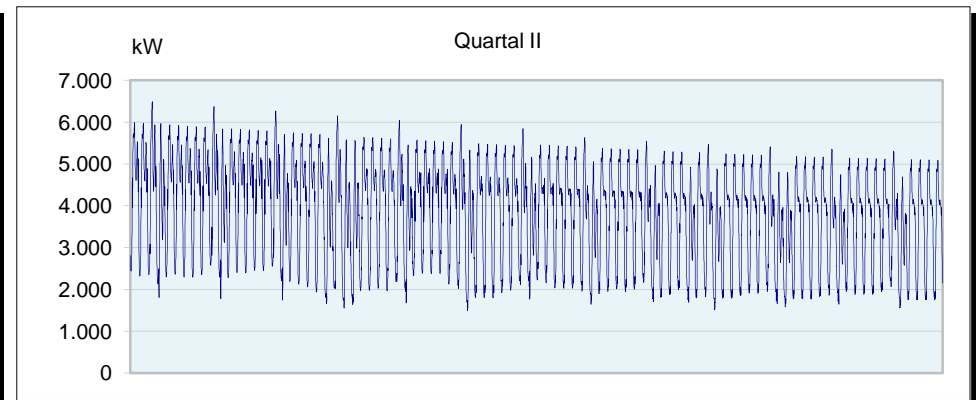


Niederspannung NS
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden

§ 17 Abs. 2 Nr. 3 StromNZV
GJ 2011

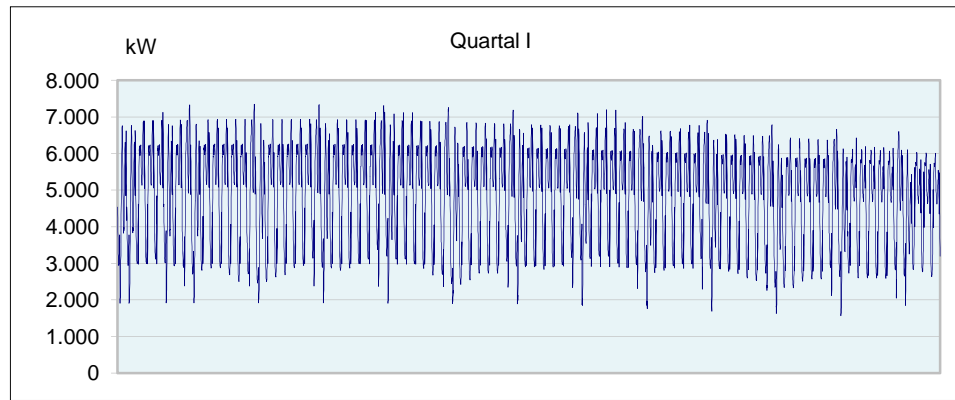

Jahresarbeit	36.811.272 kWh
Höchstleistung	7.348 kW
Datum/Zeit P _{max}	31.12.2011 19:30 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.