
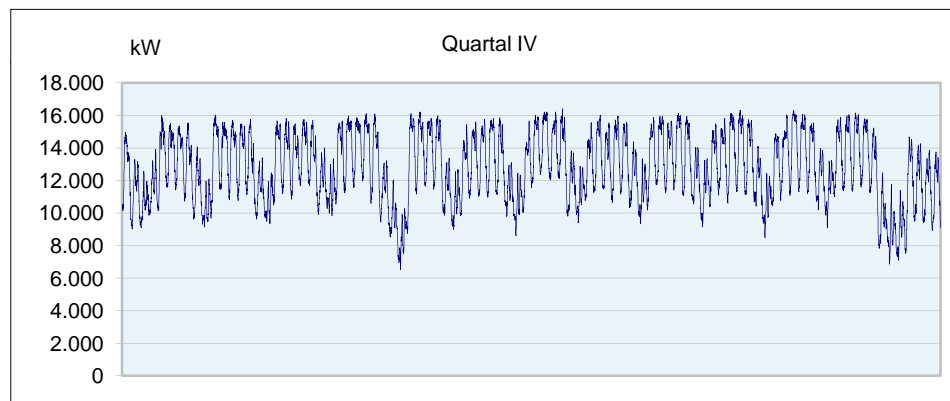
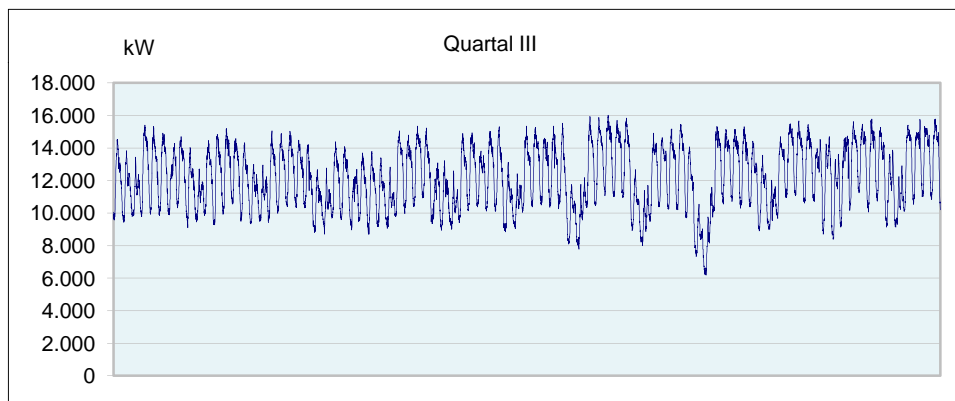
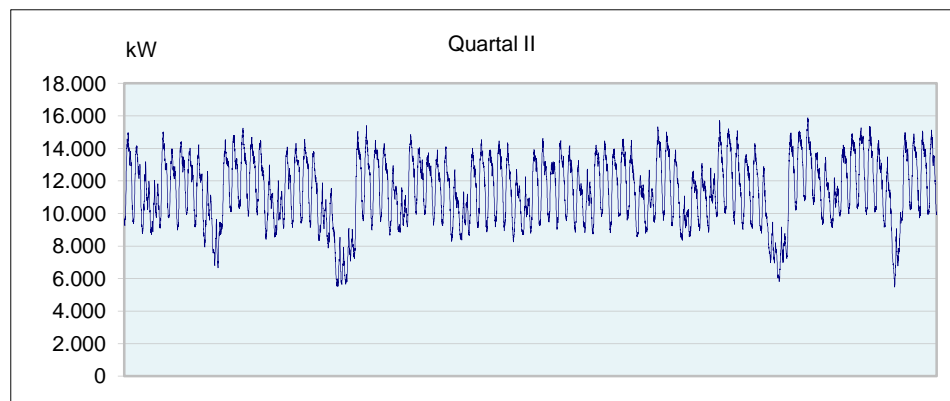


Mittelspannung MS
Lastverlauf der Jahreshöchstlast

§ 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV
GJ 2011

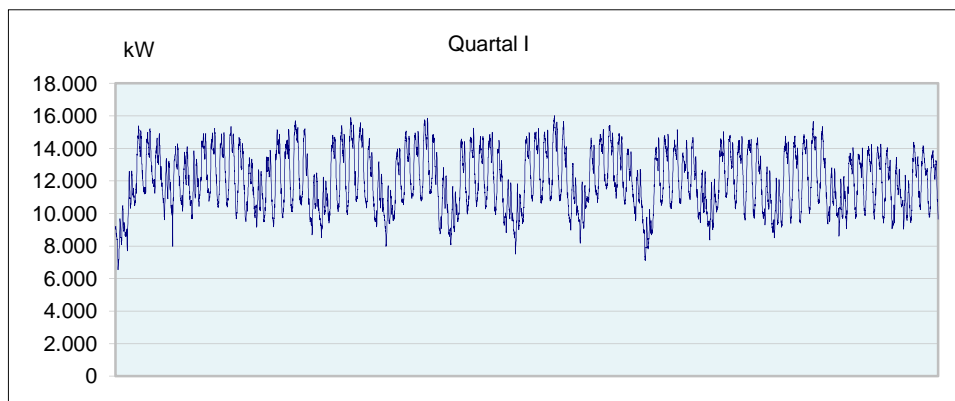

Jahresarbeit	105.646.249 kWh
Höchstleistung	16.407 kW
Datum/Zeit P _{max}	18.11.2011 11:45 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
 Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.