
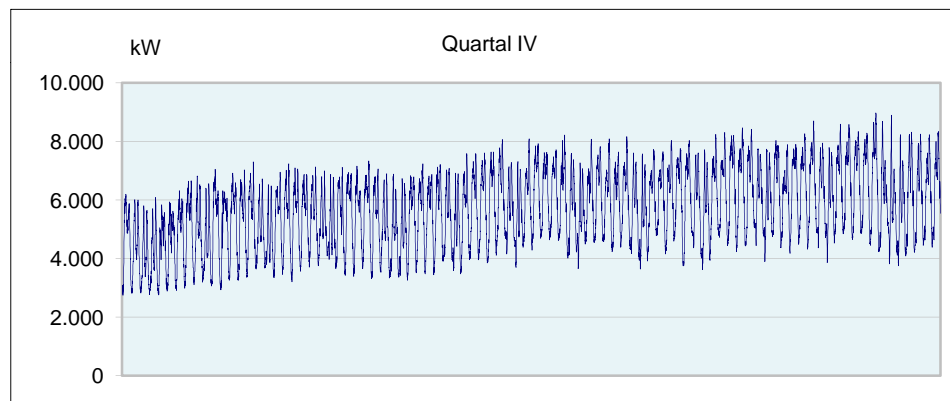
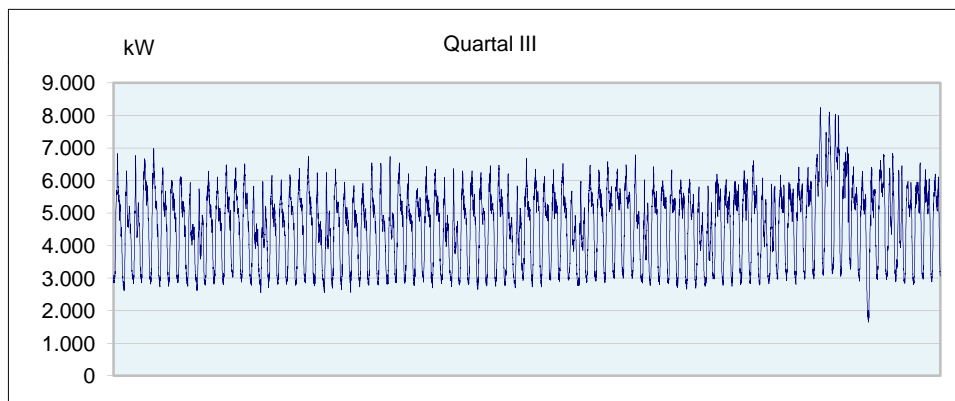
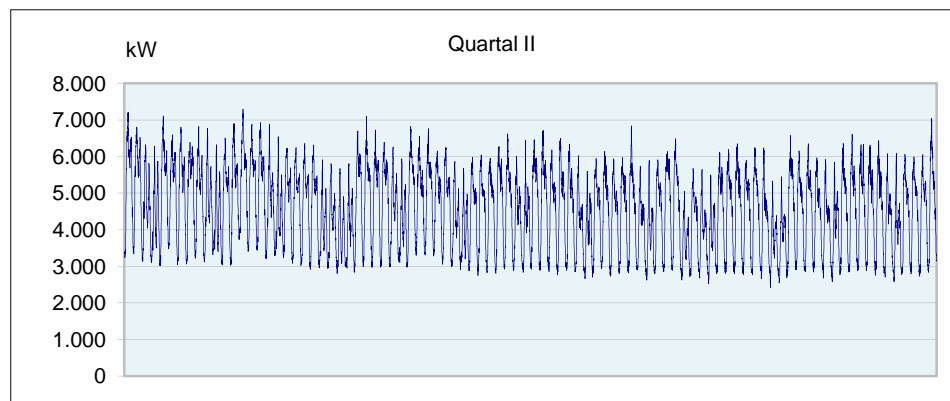


Umspannung MS/NS
Lastverlauf der Jahreshöchstlast

§ 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV
GJ 2011

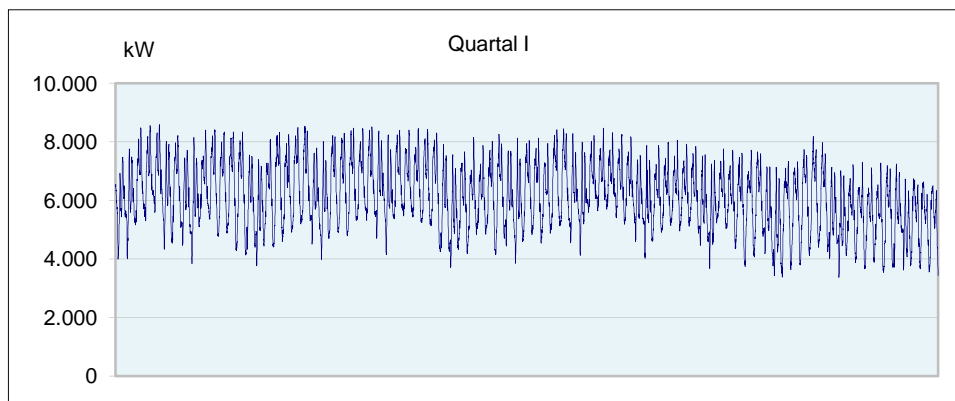

Jahresarbeit	45.947.722 kWh
Höchstleistung	8.972 kW
Datum/Zeit P _{max}	23.12.2011 17:45 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
 Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.