
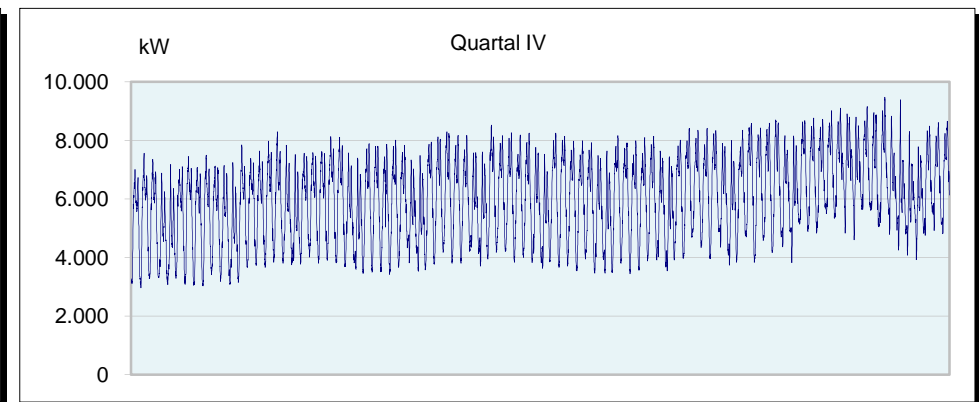
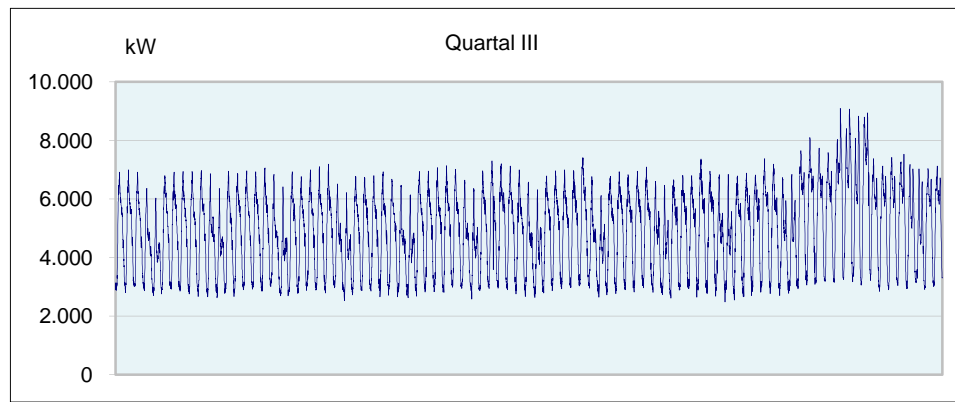
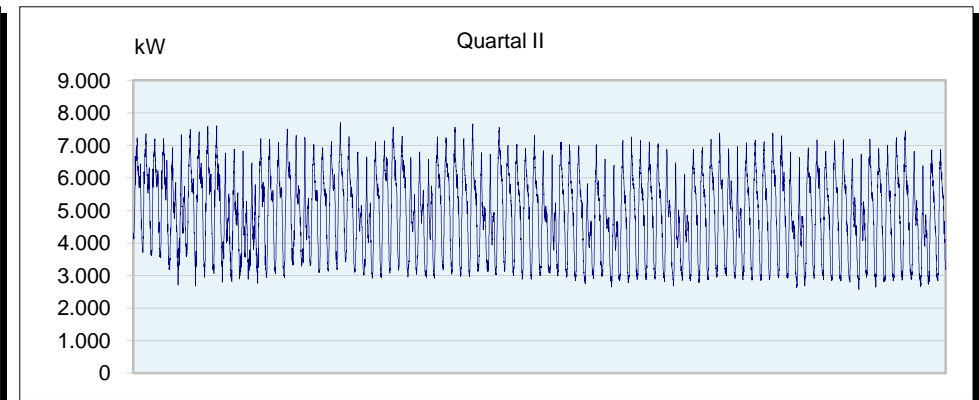


Umspannung MS/NS
Lastverlauf der Jahreshöchstlast

§ 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV
GJ 2009

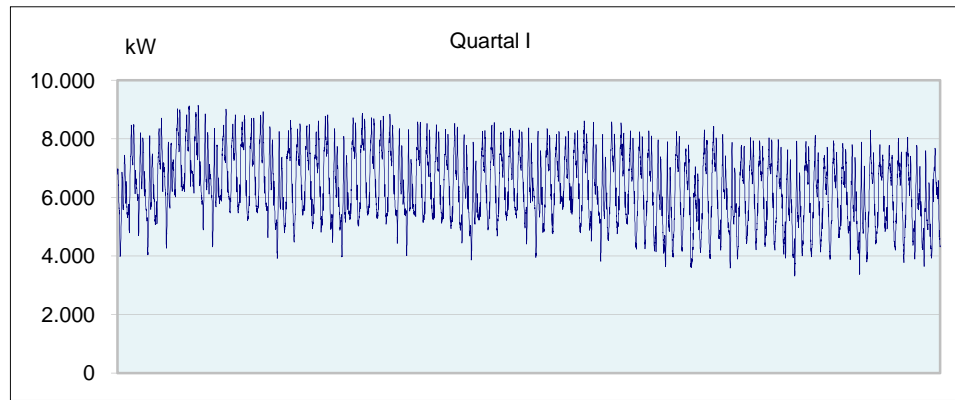

Jahresarbeit	48.497.608 kWh
Höchstleistung	9.480 kW
Datum/Zeit P _{max}	23.12.2009 17:45 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.