
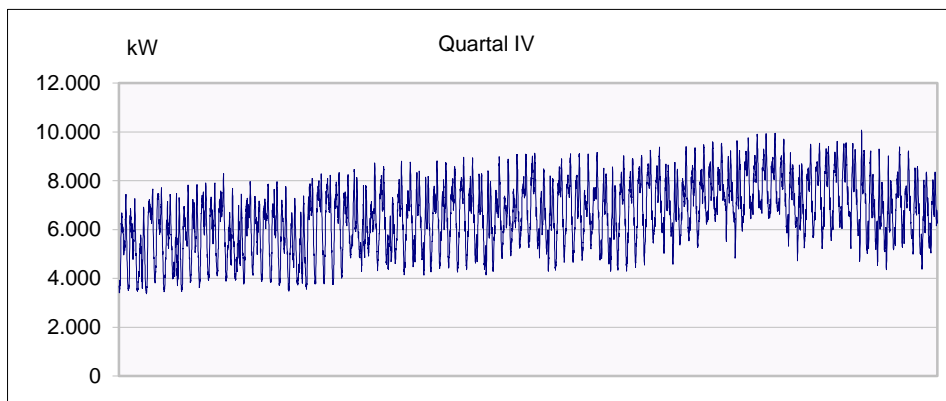
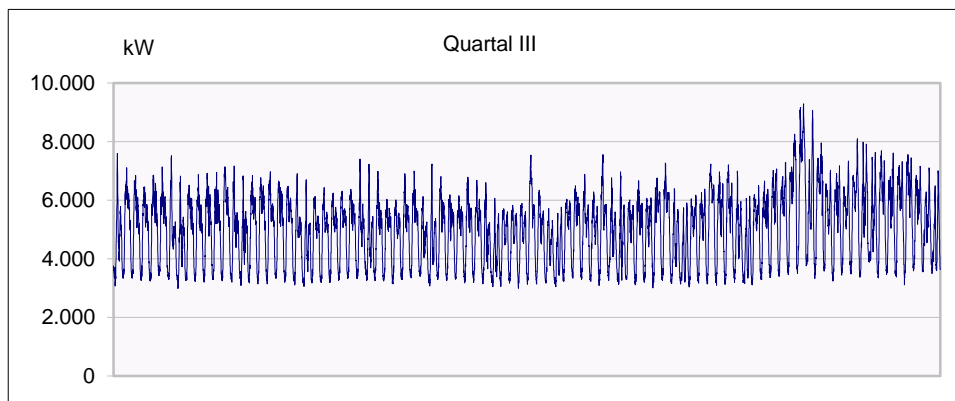
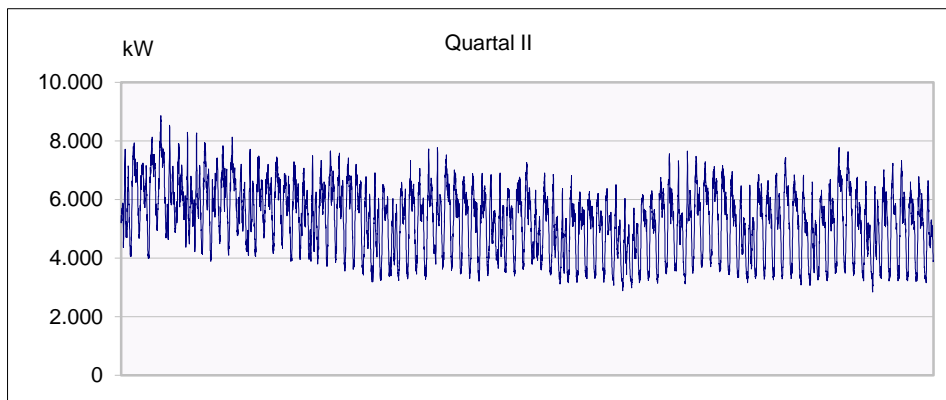


Umspannung MS/NS
Lastverlauf der Jahreshöchstlast

§ 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV
GJ 2012

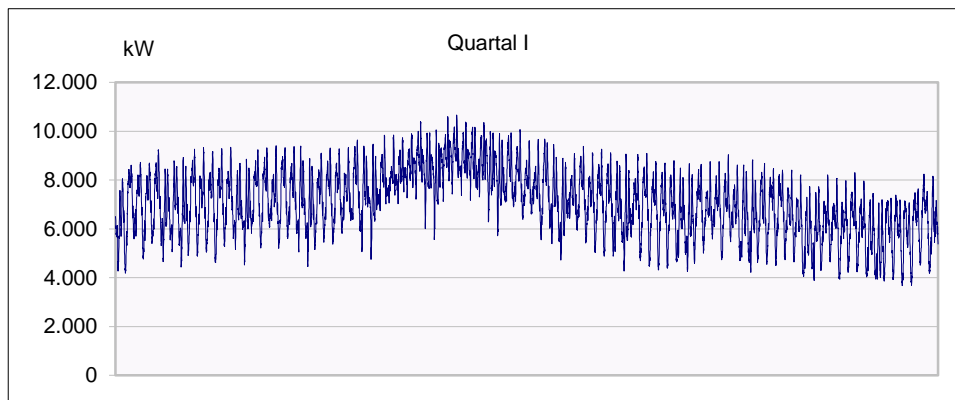

Jahresarbeit	52.686.367 kWh
Höchstleistung	10.666 kW
Datum/Zeit P _{max}	07.02.2012 18:15 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.